


### Esempio Schema Impianto Elettrico SistemaSI® WEB-LAN

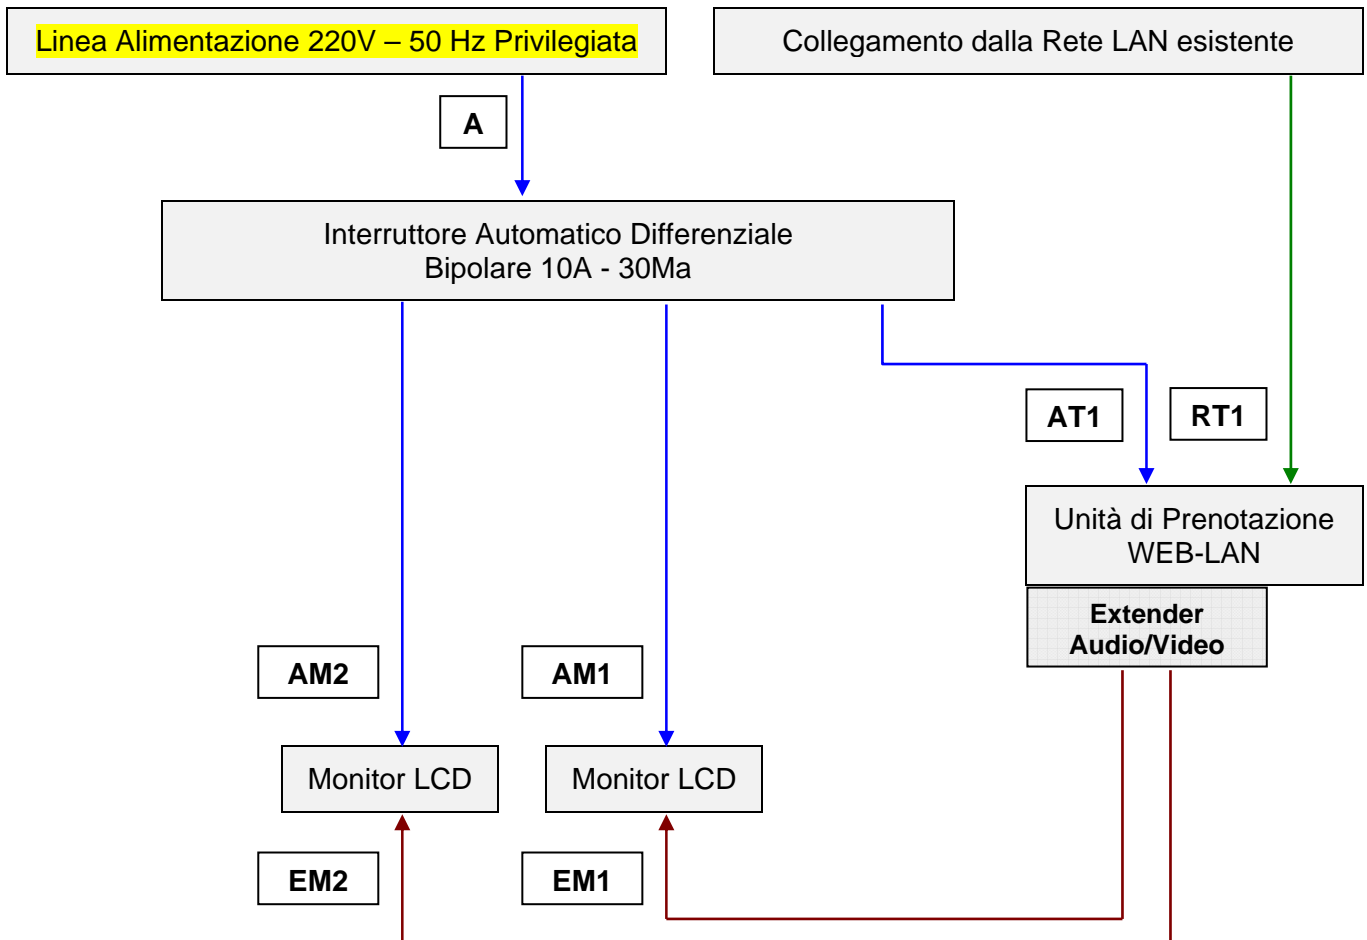

#### DESCRIZIONE COLLEGAMENTI

<b>A</b>	: Linea Alimentazione 220V – 50Hz <b>consigliata sotto Gruppo UPS o Linea Privilegiata</b> all'Interruttore Automatico Differenziale Bipolare da 10A (posizionato nel Quadro Elettrico al Piano).
<b>AT1</b>	: Linea Alimentazione 220V – 50Hz all'Unità di Prenotazione WEB-LAN.
<b>AM1 – AM2</b>	: Linea Alimentazione 220V – 50Hz ai due Monitor LCD. <u>Nota: per ogni Monitor occorre predisporre due prese di Alimentazione 220V – 50Hz di tipo Schüco. Le prese dovranno essere collocate nelle immediate vicinanze del Monitor.</u>
<b>RT1</b>	: Collegamento Unità di Prenotazione WEB-LAN alla Rete LAN esistente.
<b>EM1 – EM2</b>	: Collegamenti di Rete diretti ai Monitor LCD dall'Extender Audio/Video montato all'interno dell'Unità di Prenotazione WEB-LAN con Cavo di Rete Cat. 6.